




本说明书适用：

YJVF（变频调速）、**YS**（交流双速）系列电梯曳引机使用

制动器结构示意图

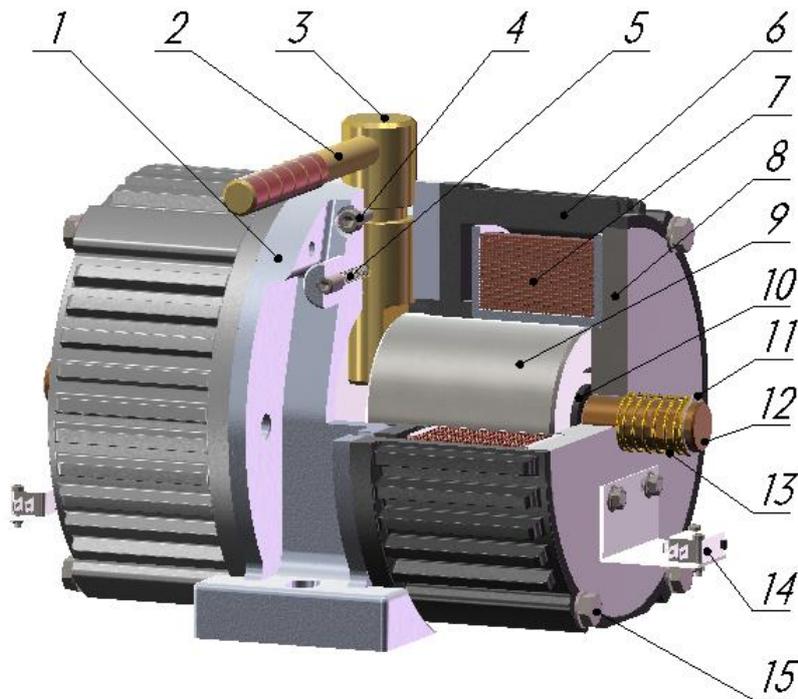

| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
|----|---------|-------|----|------|---------|
| 1 | 制动器底座 | 铝合金 | 9 | 衔铁 | DT4 |
| 2 | 开闸手柄 | 45# | 10 | 减振垫 | 橡胶 |
| 3 | 手动开闸芯轴 | 45# | 11 | 卡簧 | |
| 4 | 限位装置 | | 12 | 制动推杆 | 铜 |
| 5 | 复位装置 | | 13 | 推杆弹簧 | 60Si2Mn |
| 6 | 制动器端座 | HT200 | 14 | 微动开关 | |
| 7 | 线圈组件 | | 15 | 螺钉 | |
| 8 | 制动器端座压盖 | DT4 | | | |



1. 制动系统的维护保养

1.1 制动器的维护保养周期

制动器的拆解维护保养间隔时间为 12 个月，如使用环境恶劣（潮湿、腐蚀及高温等）应根据现场情况缩短周期；制动系统必须进行周期检查，检查间隔为 1 个月，基本检查项目内容如下：

- (1) 手动松闸的灵活性；
- (2) 各处的紧固螺栓、螺钉、螺母有无松动；
- (3) 各表面的生锈情况；
- (4) 制动力矩是否足够；
- (5) 制动臂下支点销轴加机油润滑；
- (6) 制动轮毂表面是否有黑色碳化物及油污；
- (7) 摩擦片厚度不得小于 7mm；
- (8) 制动推杆的动作是否灵活；
- (9) 制动器的剩余行程是否满足要求（剩余行程的极限值不得小于 0.5mm）。



制动器每工作 200 万次或噪声变大时，应及时更换电磁铁两端的减振垫；

如曳引机超过 6 个月不使用且存放在潮湿的环境，则使用前也应检查制动器内部是否生锈，若生锈应及时处理或更换相应零部件。



2. 制动器的拆解与组装



进行制动器拆解前，必将空载轿厢慢车开至井道顶部，且将对重放到缓冲器上，不得移动，否则可能发生溜车事故。



只有经过正确培训和指导的维保人员才能进行该操作。

2.1 制动器的拆卸

将图 1 中序 1、序 2 左右两侧的锁紧螺母、限位螺栓松开(完全脱离接触面)，将序 3 的两个连接螺栓松开取下，将制动器电源线和微动开关的引线分别从接线端子卸下，制动器便可从机座上拆卸下来。


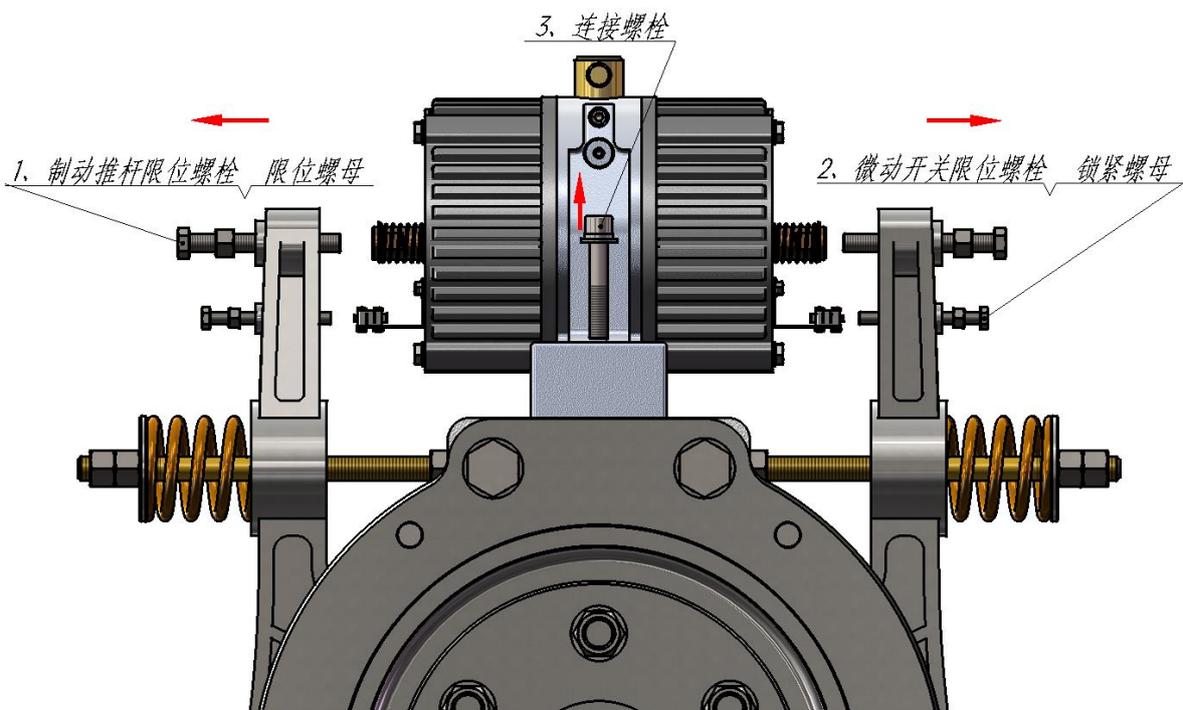


图 1




2.2 制动器的拆解

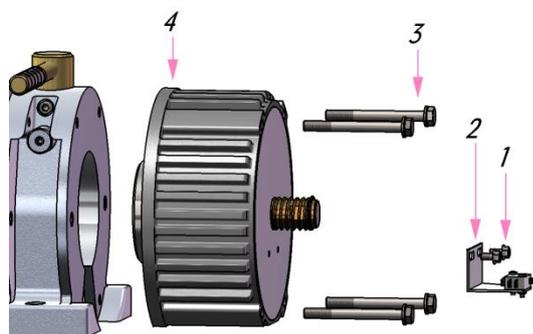

步骤 1: 拆除微动开关底座螺钉 1，拆下微动开关组件 2；



步骤 2: 拆除端盖螺钉 3，将端座 4 整体与底座分开；

步骤 3: 将衔铁、端座压盖 5 与端座分开；

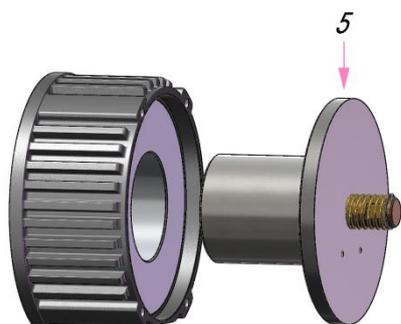

步骤 4: 拆除卡簧 6、取出弹簧 7、端座压盖 8；

步骤 5: 拆除制动推杆 9，取出减振垫 10（注意：此步骤在减振垫需更换时使用）。

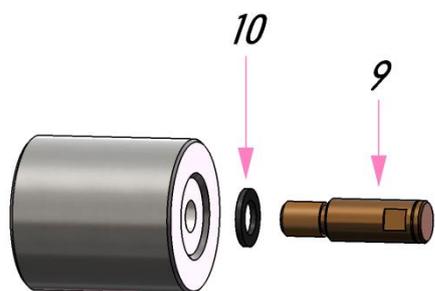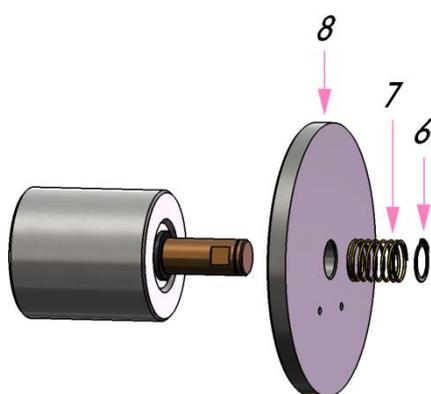

另一边按上述相同步骤拆解即可



2.3 制动器内部检查和维护


| 零部件 | 检查项目 | 处理方法 |
|------|---------------------------------------|--|
| 减振垫 | 减震垫是否完整，是否有破损 | 若损坏须进行更换 |
| 衔铁 | 铁芯外表面是否有油污、粉尘和锈蚀 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用抹布擦净 2. 用细砂纸（600#以上）打磨 3. 如锈蚀严重无法修复的必须更换 |
| 制动推杆 | 推杆外表面是否有油污、粉尘和锈蚀，端面是否有凹坑（与限位螺栓接触的端面） | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用抹布擦净 2. 用细砂纸（600#以上）打磨 3. 如锈蚀严重无法修复的必须更换 4. 如凹坑深度大于 1mm，应立即更换推杆 |
| 端座压盖 | 接触面是否有油污、粉尘和锈蚀，特别注意内孔（与制动推杆配合的孔）的磨损程度 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用抹布擦净 2. 用细砂纸（600#以上）打磨 3. 如内孔磨损严重应立即更换压盖 |
| 线圈组件 | 内腔处是否有油污和粉尘 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用抹布擦净 2. 用细砂纸（600#以上）打磨 |

2.4 制动器组装

所有部件按要求维护、清洁完毕后，请按拆解步骤逆序装配。（注意：两侧的衔铁与压盖组件不可混装，微动开关螺孔相对安装位置）



制动器组装完毕后，如下图所示检查制动推杆灵活度。（同时按压左右两边制动推杆到行程极限后松手，制动推杆回弹应灵活平顺，无卡阻现象）。

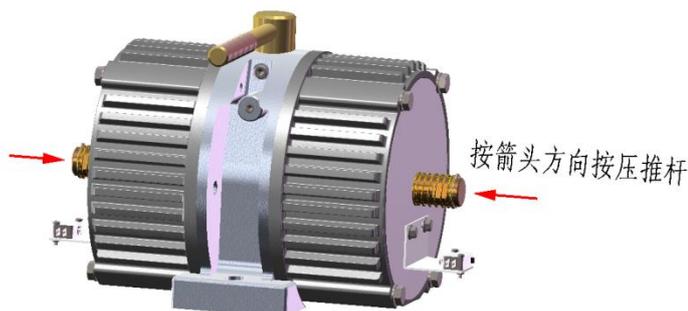



3.制动系统的调试

完成制动器的检测和维护保养后，需对制动系统进行调试，确保制动力矩和制动间隙大小合适，从而保证电梯正常运行。

制动系统的调试请参照我司《电梯曳引机使用维护说明书》中相关内容进行调整。